


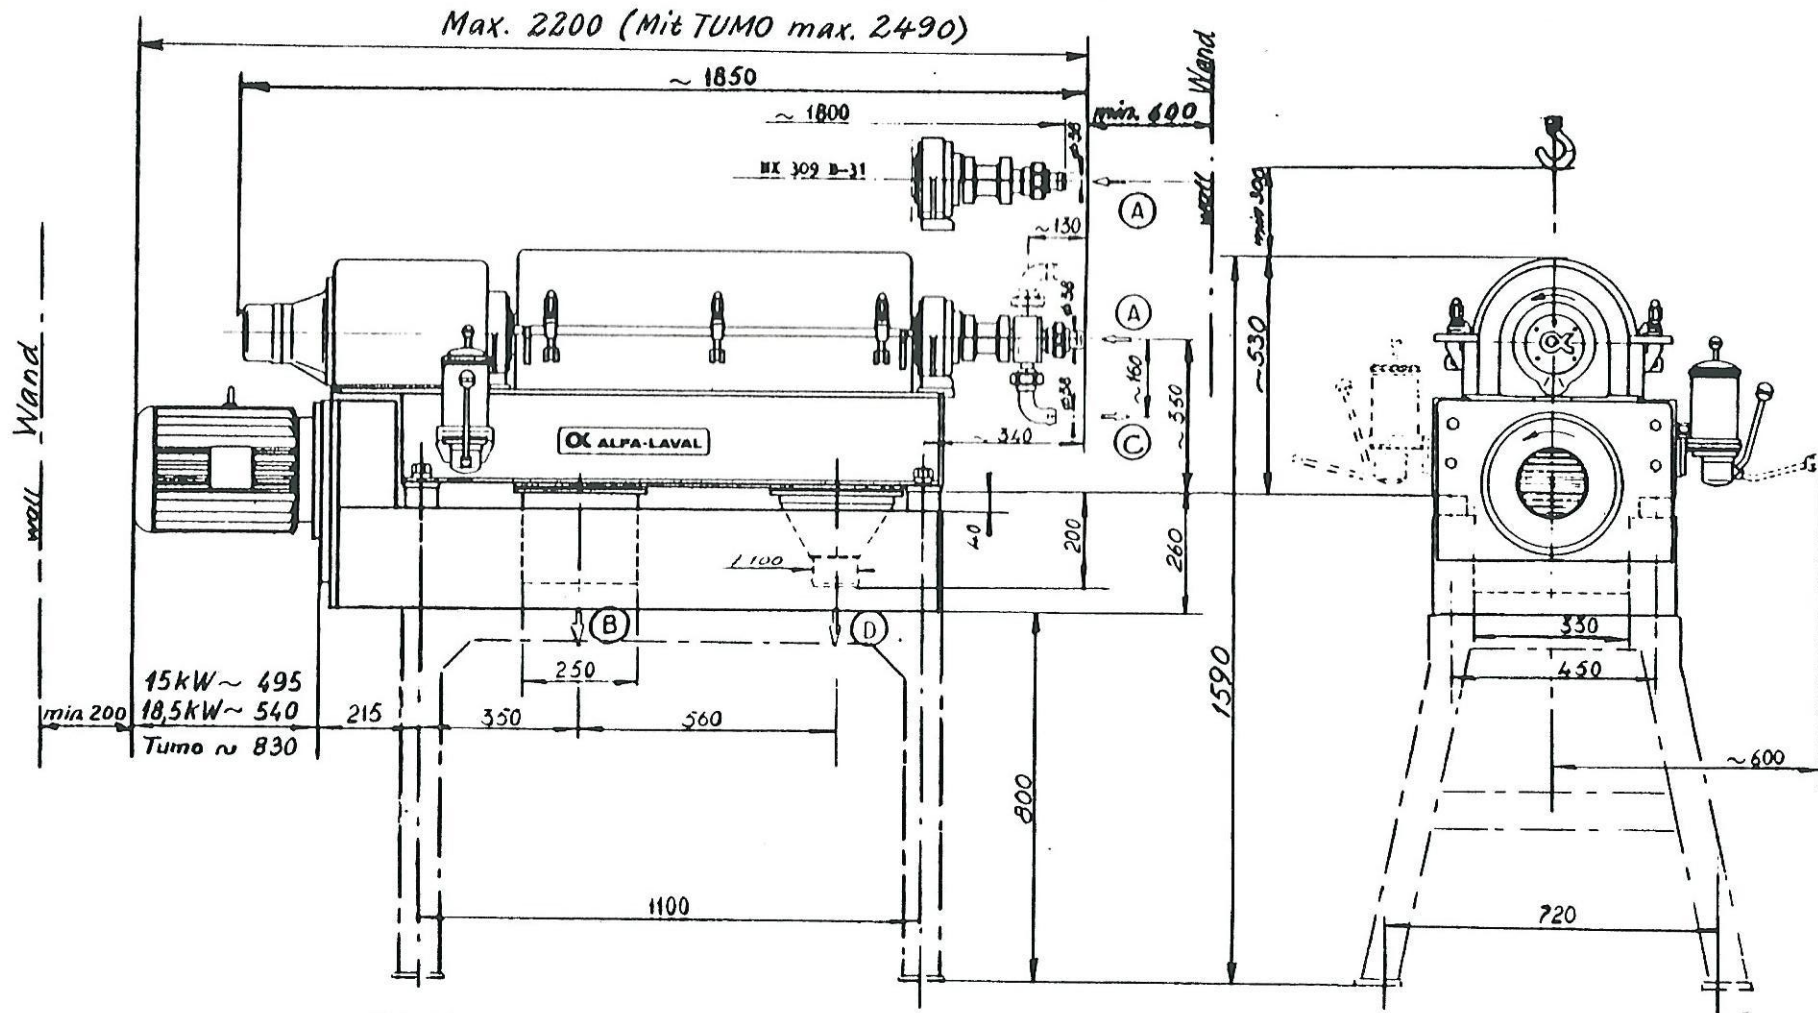

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A Zulauf | Inlet |
| B Feststoffablaß | Outlet solids |
| C Flüssigkeitsablaß, nur für die Typen S-31 und S-11 | Outlet liquid only for S-31 and S-11 |
| D Flüssigkeitsablaß, nur für die Typen S-11 und B-31 | Outlet liquid only for S-11 and B-31 |

Alle Rohr- und Ablasskanalanschlüsse müssen Schlauchverbindungen sein

All connections must be flexible.