

DIN 17 440 W 1.4301

Tryckkärtsnormer

Arbejdstilsynet DK

Ingen

Ingen

100 °C

2,5 baro.

3,25 baro.

OS 322

Böhler-EAS-IG-VI.a

NK - 4430 Ti

Materiale:

Beregningssundlag:

Godkendelsesmyndighed:

Korrosionslæge:

Rantgenkontrol:

Arbejdstemperatur:


Arbejdsdruk:

Prøvedruk:

Svejsninger udført efter:


Tilfølsmateriale TIG:

Elektrode:

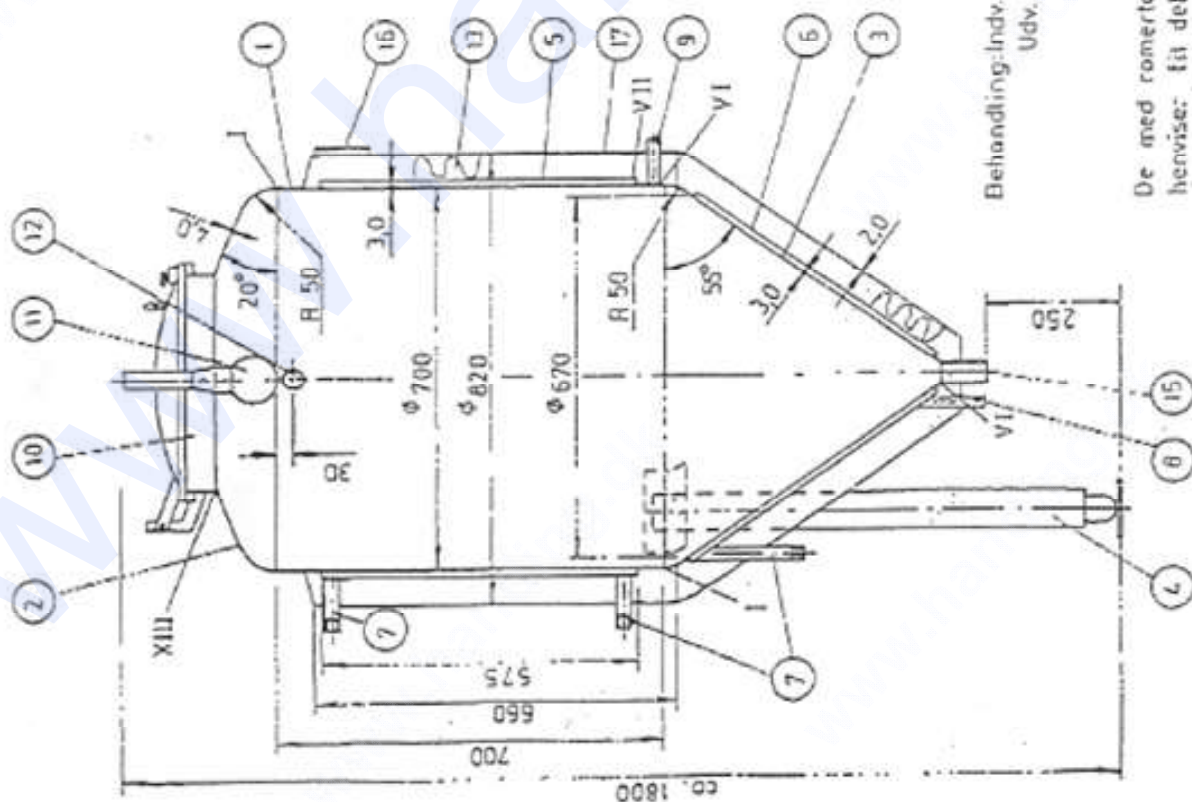

Behandling: Indv. overflade finslebøl korn 220.
Udv. --- 180.

De med romertal angivne svejsninger
henviser til detalje på tegning
nr. 2. KS-005



Handing ApS™

Nordkranvej 5-9, Vassingerød

DK - 3540 Lynge

Tel.: +45 48160166

www.handing.dk

300 liter

Dette dokument er vejledende.

Der tages forbehold for fejl.

This document is only guiding.

We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.

All measures in mm.

Lager nr.

/LH

T1193